

耐震スリット材 カタログ

株式会社ロンビックジャパン



本カタログの使用にあたって

- 本カタログは、お取引様において、本カタログ掲載のスリットを用いた建築物を設計・施工・管理をされる際に、安全かつ効果的にご使用いただくためのものです。
- 本カタログ掲載のスリットを用いた建築物の設計・施工・管理をされる場合は本カタログ及び建築基準法、関連法規、関連基準等を厳守して、正しい設計・施工・管理に努めていただくようお願いします。
- 使用にあたっては、施工手順、注意事項等をご確認の上、正しくご使用ください。
- 本カタログ記載の規格、仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 本カタログに掲載した製品の外観は、実物とは多少異なることがありますので、予めご了承ください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、水濡れや汚れを防ぐようにしてください。
- スリット材の一部は不燃材ではありませんので、火気には十分注意してください。
- 保管時には立て掛けず、横置きにしてください。

免責事項

以下に定める事項については、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- 本カタログに記載した事項に反した設計・施工による不具合。
- 標準仕様以外に設計者・施工業者等の使用者が指示した仕様・施工方法等に起因する不具合。
- 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合。
- 納品後、構造・性能・仕様等の改変を行い、これに起因する不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予想される環境等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合。
- 製品の瑕疵を発見後、速やかに届けがされなかった場合。

目次

ZOOM・LHシリーズ

◇垂直スリット：ZOOMタイプ P.3～P.6

- ・製品規格、ご注文方法..... P.3
- ・ZOOMタイプ特注品..... P.4
- ・補強金具..... P.5
- ・ISC金具施工手順 P.6

◇水平スリット：LHタイプ P.7～P.8

- ・製品規格、ご注文方法..... P.7
- ・片面ブチル付スリット施工手順..... P.8

◇段差型打継目地材：ダンサーZP.9～P.10

- ・製品規格、ご注文方法..... P.9
- ・施工手順..... P.10

ME・GAシリーズ

◇垂直スリット：MEタイプP.11～P.14

- ・製品規格、ご注文方法..... P.11
- ・補強金具..... P.12
- ・施工手順..... P.13～P.14

◇水平スリット：GAタイプP.15

- ・製品規格、ご注文方法..... P.15

◇副資材 P.16


- ・鉄筋養生カバー、振れ止めCP、ウルトラシール.....P.16

◇試験報告書.....P.17～P.18

◇発注書.....P.19～P.22

- ・ZOOM・LHシリーズ発注方法、発注書..... P.19～P.20
- ・ME・GAシリーズ発注方法、発注書 P.21～P.22

垂直スリット ZOOMタイプ

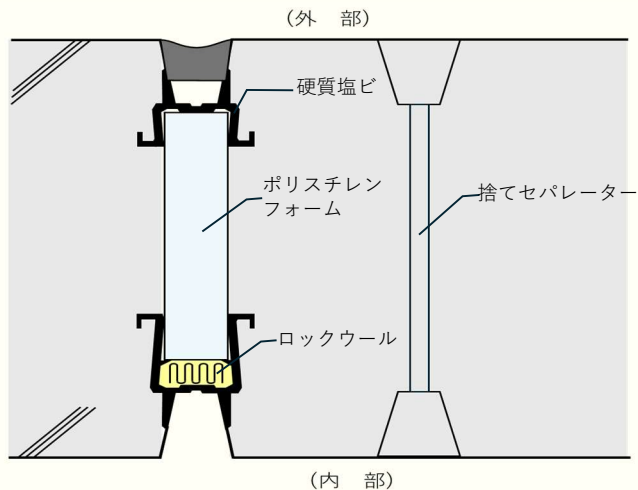


品番	ZOOM-R	ZOOM-RB	ZOOM-RUB
仕様	耐火	耐火・防水(ﾌﾟﾙﾙ3×15)付	耐火・防水(ﾌﾟﾙﾙ1×15)付
厚み	25、30、35mm ※40、50mmはMEタイプ(P.11)をご参照ください。		
耐火性能	スリット厚み25mmは1時間耐火、30・35mmは2時間耐火		
最小対応壁厚	ZOOM-25・30は100mm～ ZOOM-35は110mm～		
定尺	2,000mm、2,250mm		
オプション	鉄筋穴加工 (穴径D10、13用、ピッチ400、300、200をご指示ください。)		

目地棒サイズ


目地棒は木製のもので、長めの丸釘で200mmピッチ以内で固定してください。※目地棒は現場調達になります。

ZOOM-25

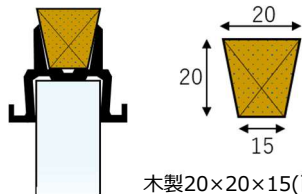

木製20×20×15(両テーパー)

ZOOM-30・35

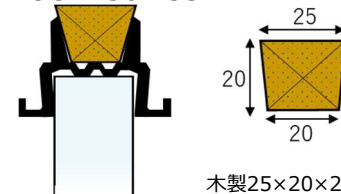


木製25×20×20(両テーパー)

ご注文方法

ZOOMスリットのご注文は増打ち込みの
壁厚をご指示ください。


(例) ZOOM-25R W-150 L-2000
 厚み **壁厚** 定尺

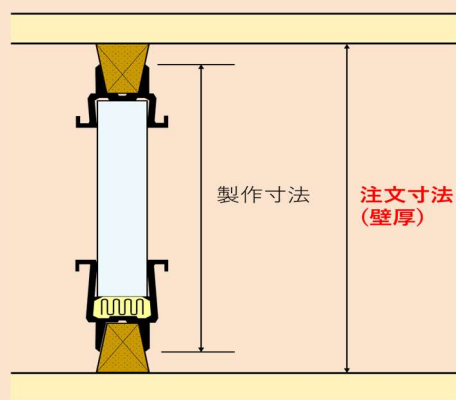

ZOOMタイプ特注品

ご希望の壁厚に合わせた特注品の製作も行っております。

【ZOOMタイプ特注品】(壁厚が大きい場合)

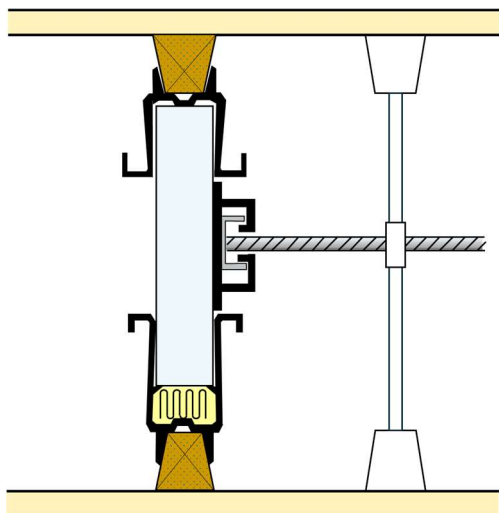

ZOOMタイプ+ #50台座(B金具使用)

例. 壁厚250mm、スリット厚30mmの場合


- ・ ZOOM-30R W-250 L-2000
- ・ #50台座

ZOOMタイプと#50台座を組み合わせたご使用を推奨しております。


補強金具はC金具、CL金具、B金具が使用できます。(P.5参照)

※特注品につき納期がかかります。


●2列使用イメージ

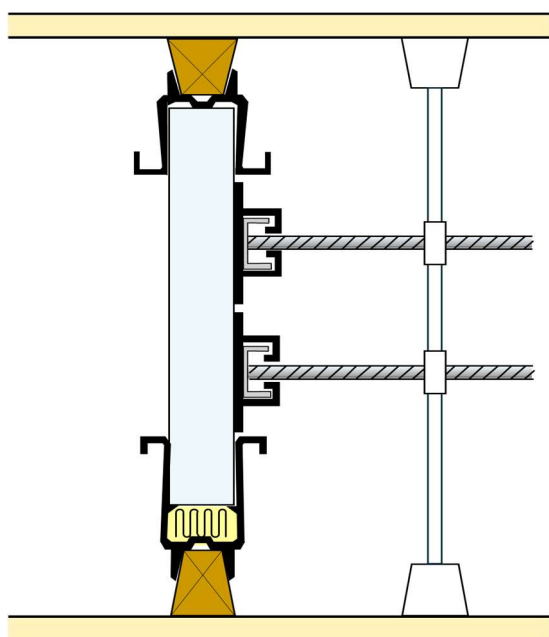

●3列使用イメージ

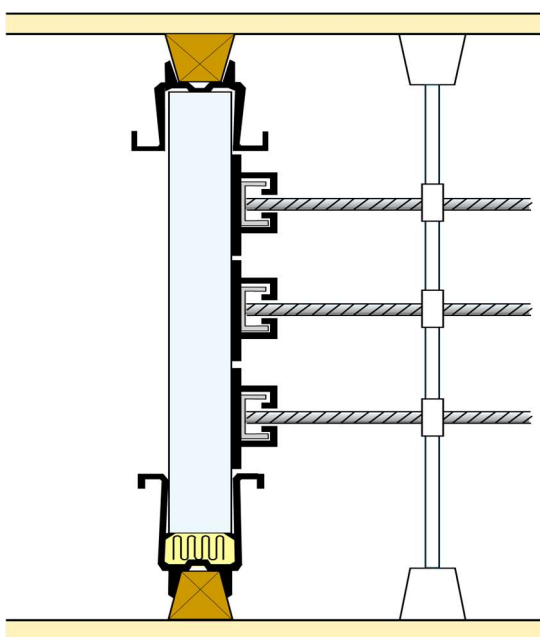

【#50台座】

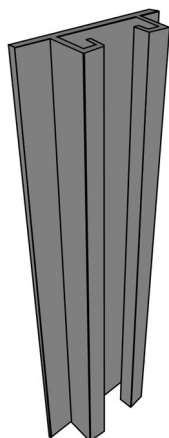

〈台座対応最小壁厚目安〉

単位 : mm

スリット厚	壁厚
25	165
30	170
35	175


※MEタイプ(P.11)では壁厚150mm以上の場合に#50台座が使用可能です。

垂直スリット ZOOMタイプ 補強金具


【補強金具対応表】

使用数 対応表	対応壁厚目安	使用目安	
		L-2000	L-2250
ISC金具	175mm～250mm	4個	5個
T金具	150mm～240mm	4個	5個
C金具	150mm～170mm	6個	7個
CL金具	180mm～200mm	6個	7個
B金具	250mm～	6個	7個


【ISC金具】 I(全ネジ)+S(ストッパー)+C(キャッチャー)

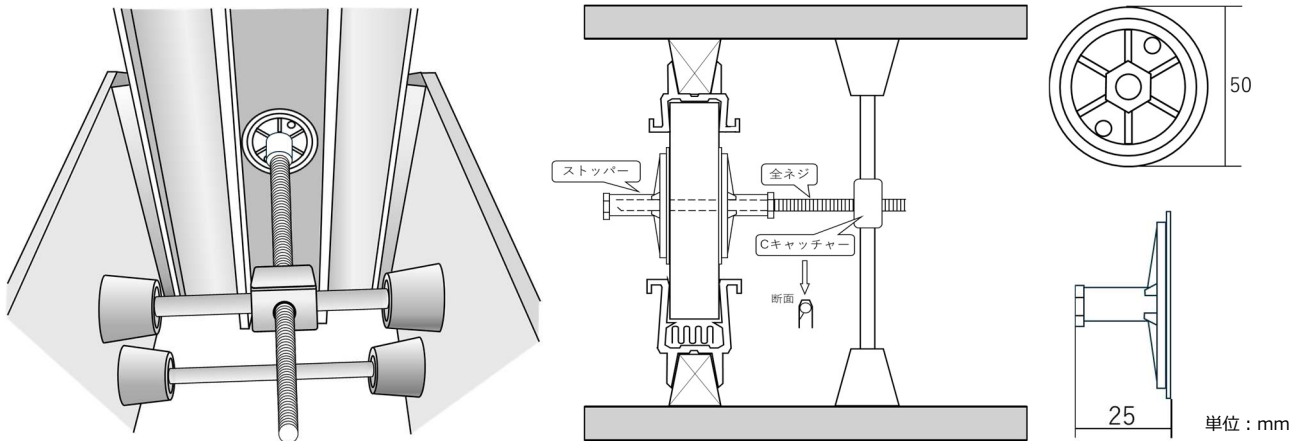


【T金具】

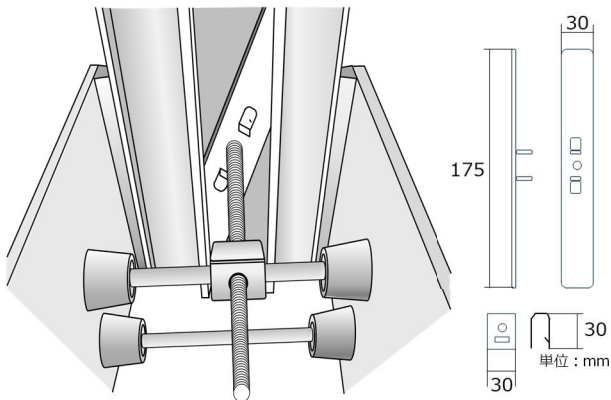


【C金具】

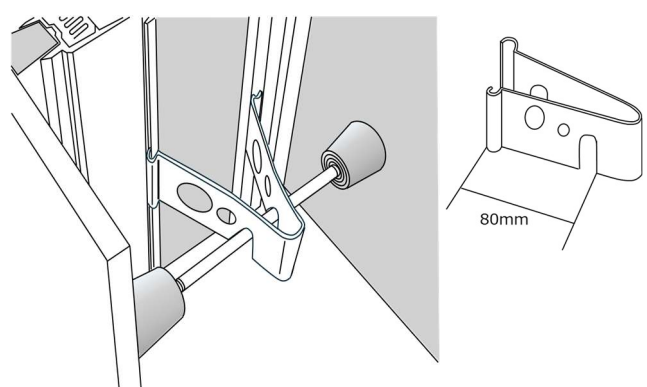

【CL金具】

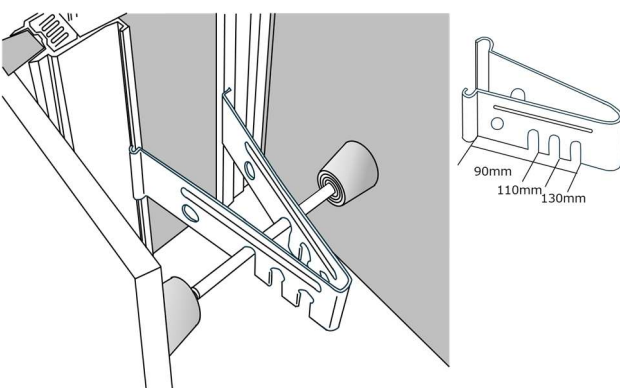

【B金具】

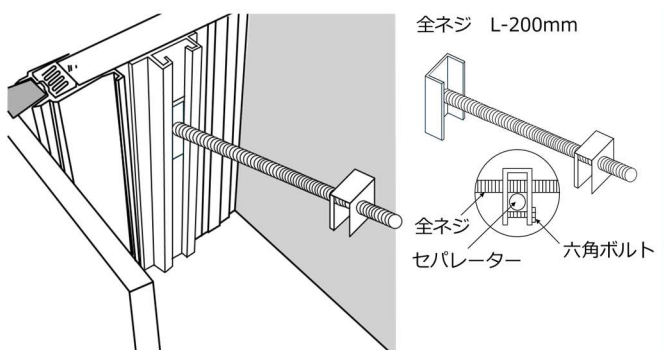


※ # 50台座を使う場合にご使用ください。(P.4参照)


【ISC金具施工手順】

- ① 先行の型枠に木製目地棒を釘で固定します。
(コンクリート打設時に側圧がかかるので、
目地棒は200ピッチ以内で固定します。)


※ロックウール側が内部に向くように
セットします。

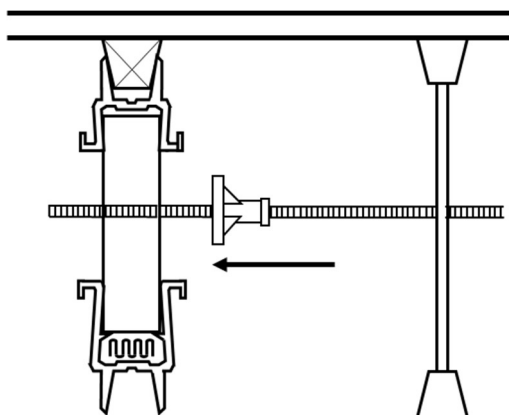

- ② スリットの芯材を挟み込むようにストッパーで
両サイドから押さえます。

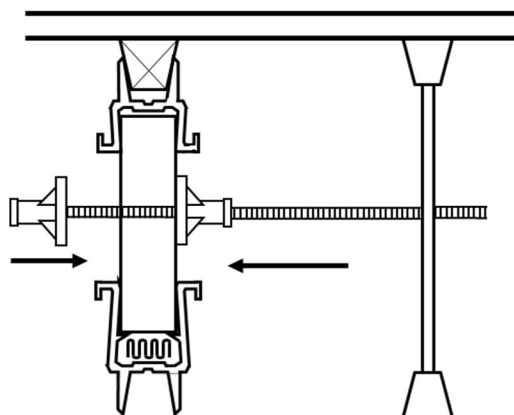


- ③ キャッチャーをセパレーターに固定します。

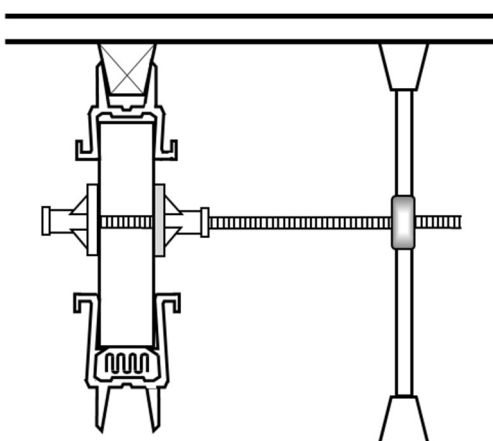


- ④ 返し of 型枠に木製目地棒を200ピッチ以内で
固定し、型枠を起こします。

※コンクリート打設時は側圧がかかるため、
左右均等(約 1 m)に振り分けてください。

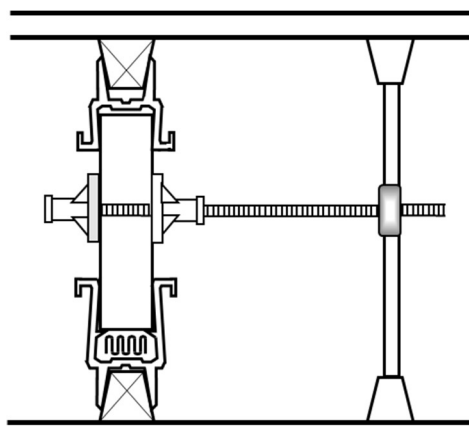






【セパレーターピッチ参考図】

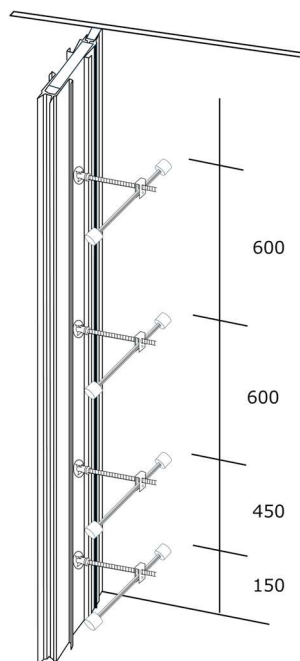


- ・ 下から150→450→600ピッチ程度でセパレーターに固定します。
- ・ 側圧が大きい場合は300ピッチを目安として固定して下さい。
- ・ ジョイント部については、
必要に応じてセパレーターをこまめにご使用ください。
- ・ 側圧が大きくなる場合(特殊なコンクリートの使用、コンクリート
打込み高さが高い、打込み速さが速い等)や、壁厚が厚い場合、
特殊な型枠を使用する場合は、補強金具を使用するなど、
十分な検討をして下さい。
- ・ コンクリートが片押しにならないように左右均等にコンクリートを
打設して下さい。
- ・ バイブレーターが直接スリット材に当たらないようにして下さい。

水平スリット LHタイプ

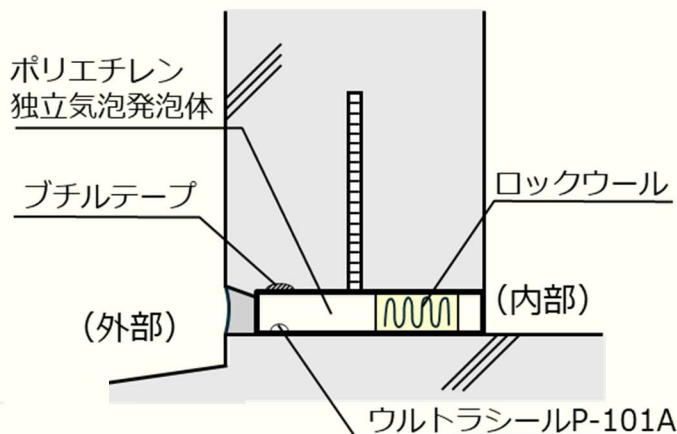

品番	LH	LH RK	LH RKB	LH RKB(両側)
				
仕様	耐火なし	耐火	耐火・防水(7° 珋3×15)付	耐火・防水(7° 珋3×15)上下付
厚み	25、30、35mm ※40、50mmはGAタイプ(P.15)をご参照ください。			
耐火性能	—	スリット厚み25mmは1時間耐火、30・35mmは2時間耐火		
幅	100～250mm (幅は250mm以上でも対応可能です)			
定尺	2,000mm			
オプション	ブチルテープを1×15に変更 (LH RKUB)			
	ナナメカット加工			

ナナメカット加工




水平スリットの端部を、斜めにカットが可能です。

ご注文方法

LHソフトのご注文は、


スリット本体の寸法(製品幅)をご指示ください。

(例) LH-25RK W-150 L-2000
 厚み 本体寸法 定尺
 (製品幅)

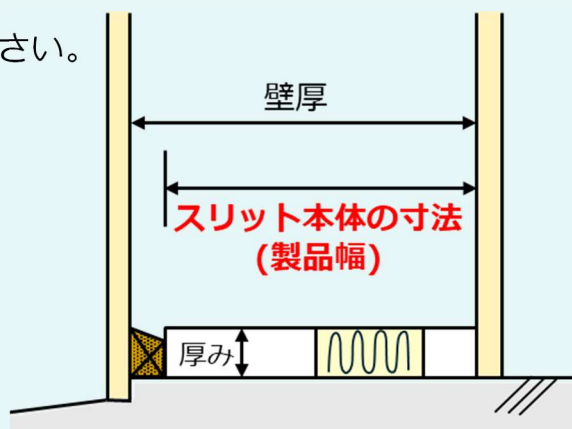


【水平スリット納まり図例】


《片側に目地が入る場合》

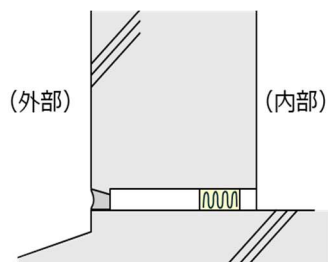


《両側に目地が入る場合》



《ナナメカット加工》

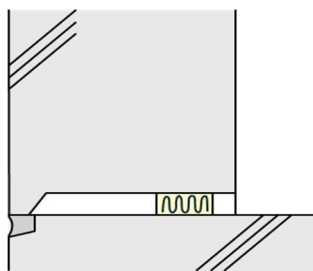


《妻壁 段差型》




【片面ブチル付スリット施工手順】


- ①水平スリットの取付け部のスラブ面を清掃します。

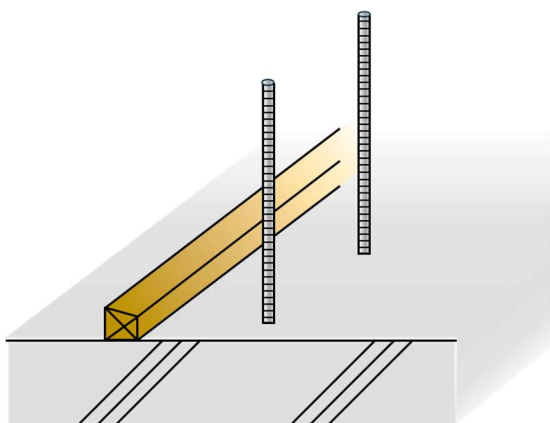


- ②P-101Aをコーキングガンにセットして5mm厚×10mm幅を目安にスラブ面に塗布してください。

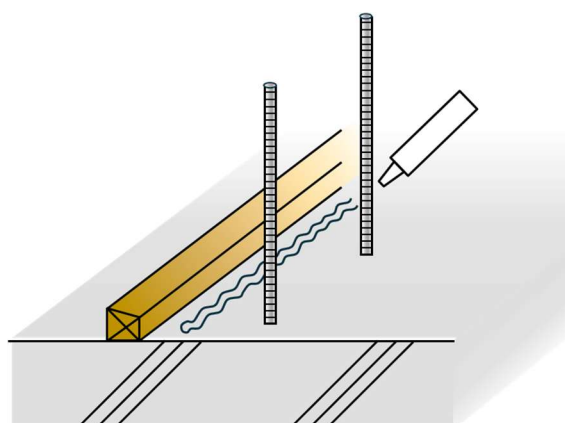


- ③表面のブチルテープのりけい紙を剥がし、スラブ面に貼り付けます。
※ロックウールが内側にくる様にセットします。

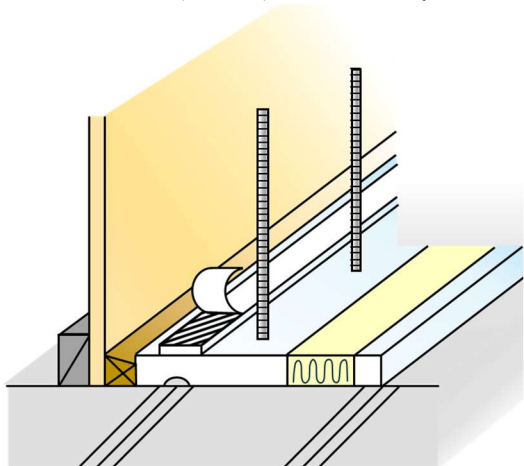


- ④コンクリートを打設します。
型枠を解体後、シーリングします。

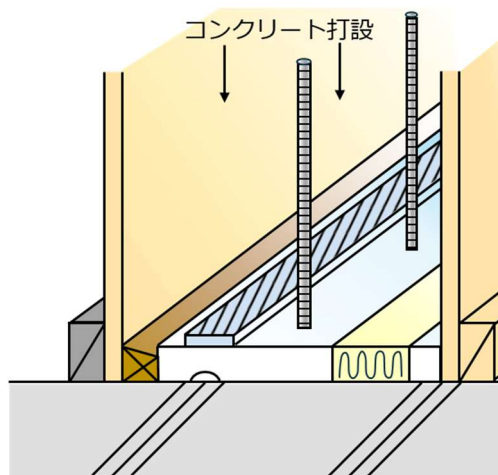

水平スリット 打継目地材 ダンサーZ

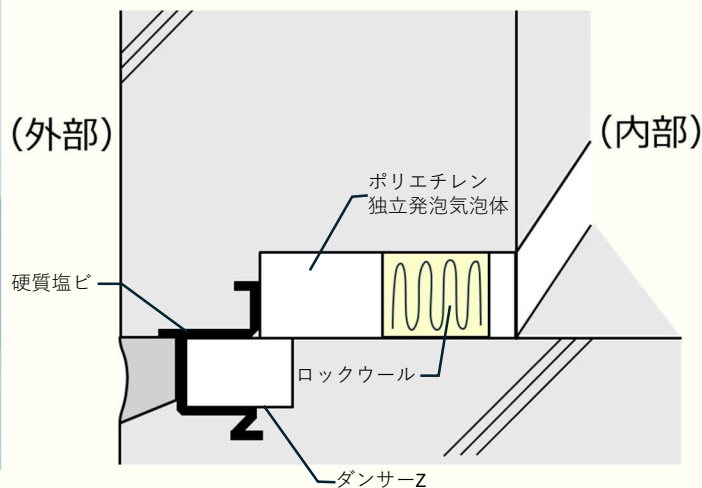


【ダンサーZ】

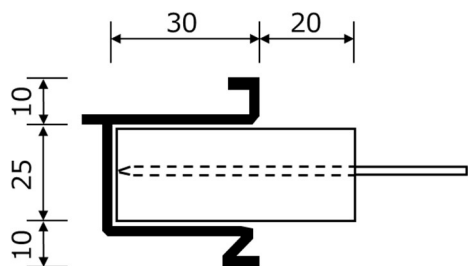

定尺 : 2,000mm

無頭釘 : 約300ピッチにセットしてあります。

【ダンサーZ(目地棒付)】

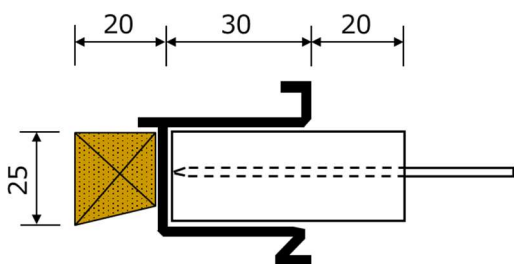

定尺 : 2,000mm

無頭釘 : 約300ピッチにセットしてあります。

目地棒 : 発泡目地棒

25×20×20 片テーパーがセットしてあります。

ご注文方法

ダンサーZ、ダンサーZ目地棒付は、定尺2,000mmになります。
本数をご指示ください。


上に重なる水平スリットは、
スリット本体の寸法(製品幅)をご指示ください。

(例) 壁厚150mm、耐火、ダンサーZ使用、
外部に深さ20mmの目地棒が入る場合。

①ダンサーZ L-2000


②LH-25RK W-100 L-2000

**スリット
本体寸法
(製品幅)**

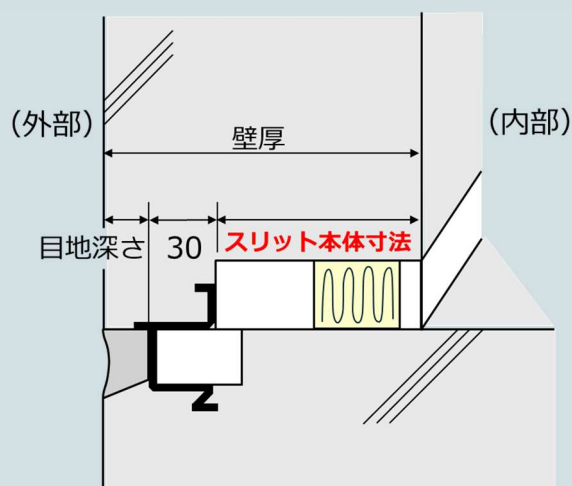


【ダンサーZ 施工手順】※梁の断面欠損になる可能性がありますので、ご確認の上ご使用ください。


①目地棒を取付けます。(現場調達)

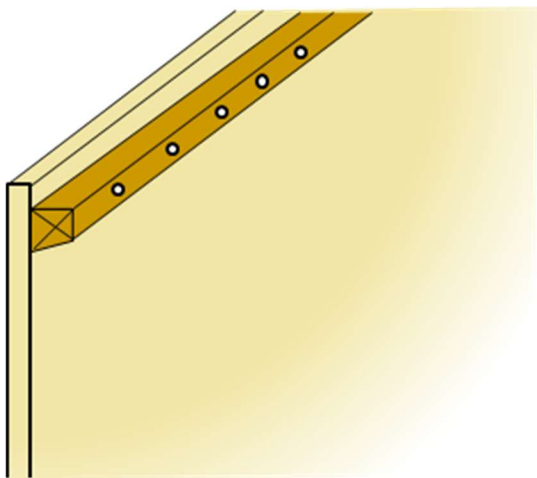


②目地棒にダンサーZを無頭釘で止めます。

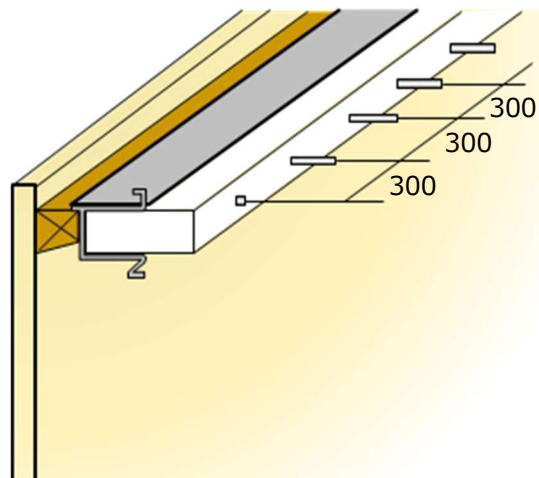


③ダンサーZに合わせて、
床コンクリートを打設します。

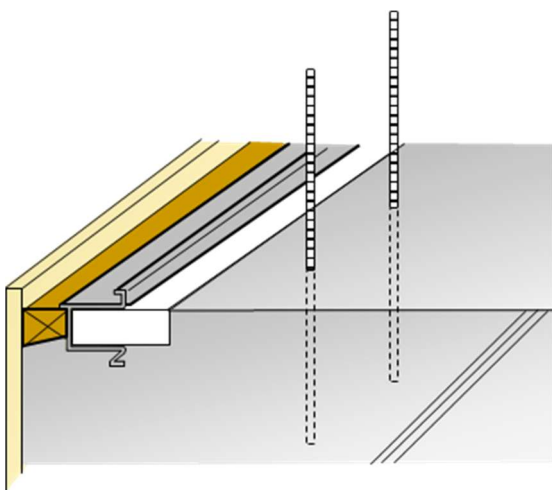


④水平スリットを設置します。

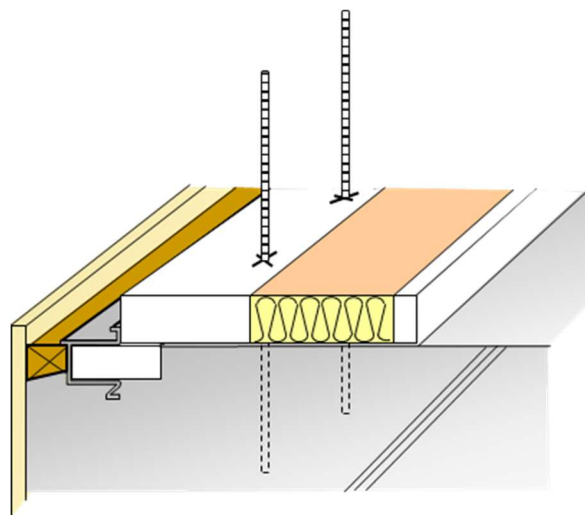


⑤型枠を建て込み、
コンクリートを打設します。

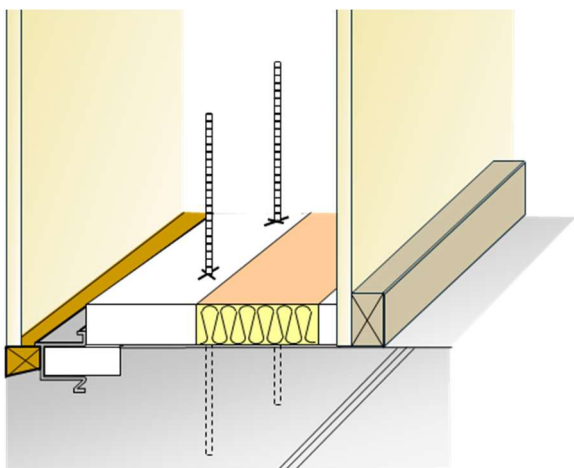

⑥型枠を解体後、シーリングをします。

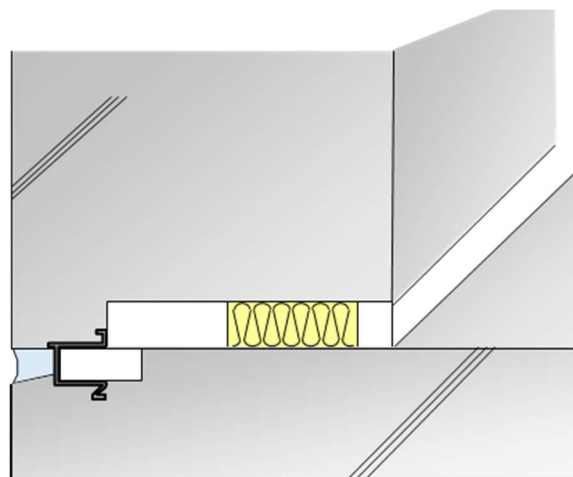

垂直スリット MEタイプ

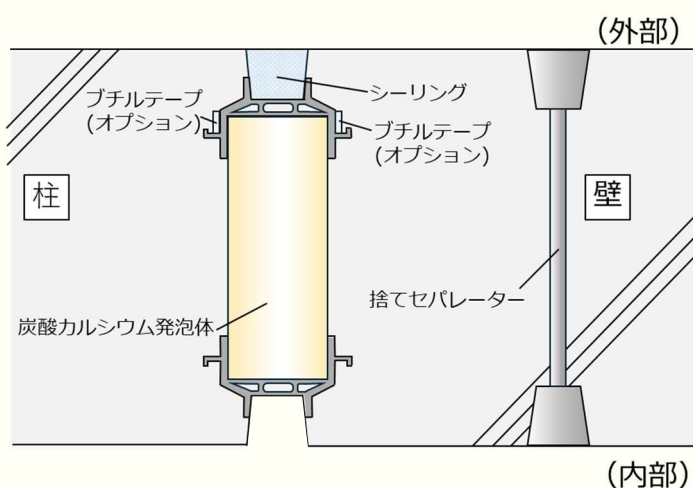


品番	ME	ME-B	ME-UB
仕様	耐火	耐火・防水(7° 珋3×15)付	耐火・防水(7° 珋1×15)付
厚み	25、30、35、40、50mm		
耐火性能	2時間耐火		
最小対応壁厚	ME-25・30・35は100mm～ ME-40・50は110mm～		
定尺	2,025mm、2,300mm		
オプション	鉄筋穴加工 (穴径D10、13用、ピッチ400、300、200をご指示ください。)		


目地棒サイズ

目地棒は木製のもので、長めの丸釘で200mmピッチ以内で固定してください。※目地棒は現場調達になります。

ME-25・30・35

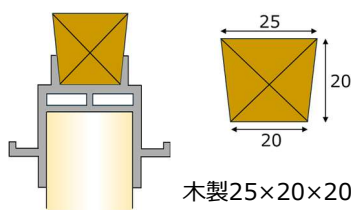


ME-40・50

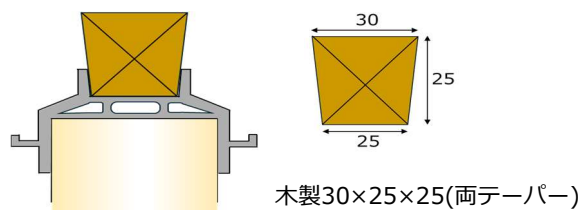

ご注文方法

MEタイプのご注文は
増打ち込みの**壁厚**をご指示ください。

(例) ME-25 W-150 L-2025
厚み **壁厚** 定尺

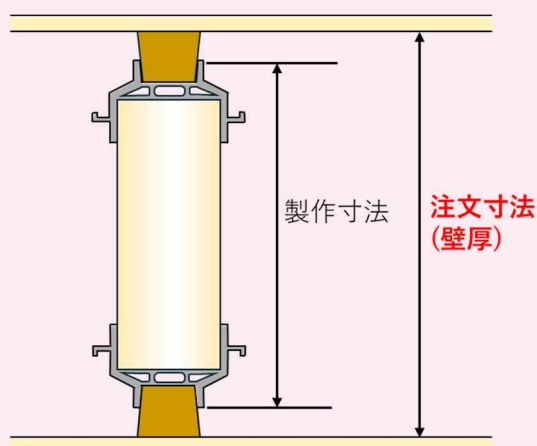

垂直スリットMEタイプ補強金具

【補強金具対応表】

使用数 対応表	対応壁厚目安	使用目安	
		L-2025	L-2300
ISC金具	175mm～250mm	4個	5個
C金具	150mm～170mm	6個	7個
CL金具	180mm～200mm	6個	7個
B金具	255mm～	6個	7個

※ISC金具、C金具、CL金具、B金具の詳細についてはP.5をご参照ください。

【LMG金具】


 円型ストッパー クリップ	LMG5金具セット(対応壁厚目安175mm～)		
	円型ストッパーとクリップで片面からスリット材を補強します。		
		L-2025	L-2300
	ストッパー	5個	6個
	クリップ	5個	6個
	LMG10金具セット(対応壁厚目安175mm～)		
	円型ストッパーとクリップで両面からスリット材を補強します。		
		L-2025	L-2300
	ストッパー	10個	12個
	クリップ	5個	6個

壁厚255mm～500mmの場合


壁厚が255mm以上の場合、

振れ止め筋とLMG金具セットを並列に使用する方法が挙げられますが、あくまでも目安ですので建築物を設計・管理する方がご判断ください。

●壁厚255～300mmの場合

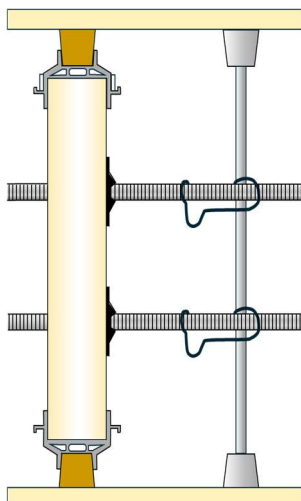


●壁厚305～400mmの場合

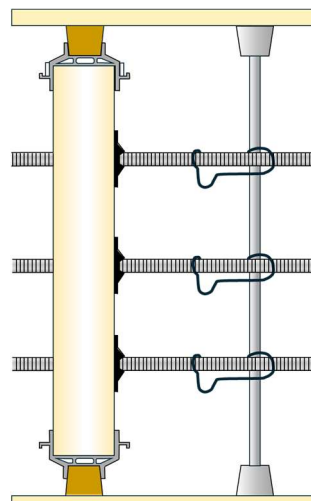


●壁厚500mmの場合はLMG金具セットを壁厚方向に均等に4本使用します。

【MEスリット施工手順(LMG金具使用時)】

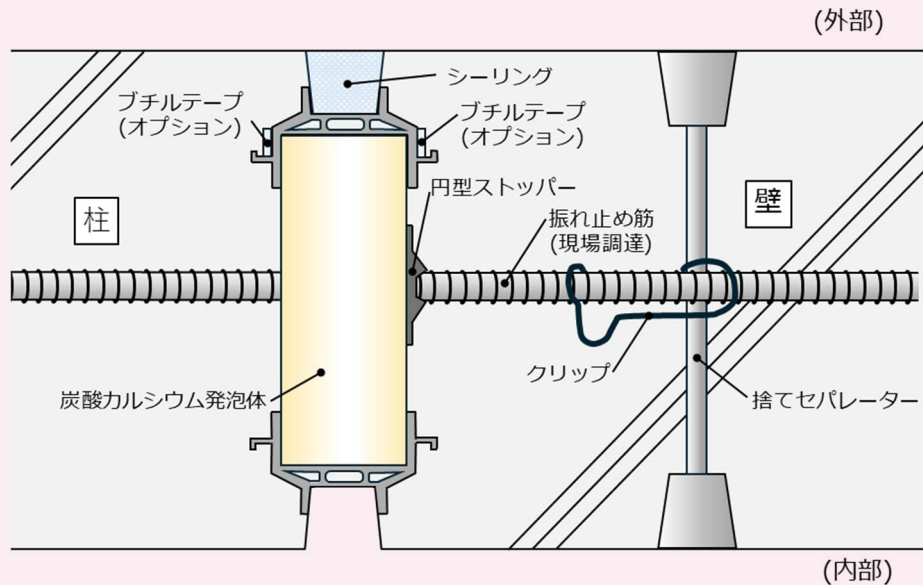


①型枠に目地棒(木製)を取付ける。

目地棒を取付ける釘のピッチは200mm以内厳守(端部は50mm以内)

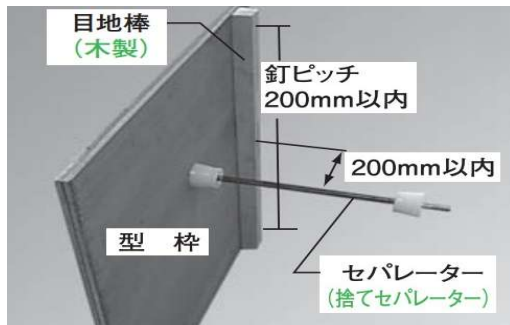

②スリット本体を目地棒に差し込む形で取り付ける。


止水テープが張ってある場合は止水テープのある方を屋外側に設置し、必ず離けい紙を剥がしてください。

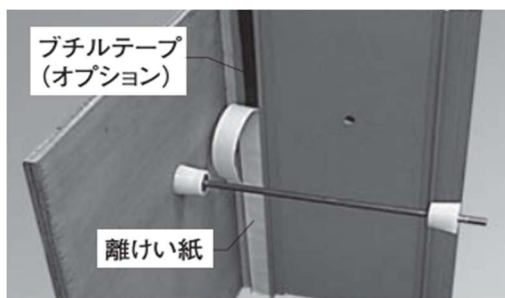


③ストッパーを振れ止め筋の中央部に取り付ける。

(図は振れ止め筋の長さが550mmの場合)


※円型ストッパーは取付け方向の逆方向には動かさないでください。

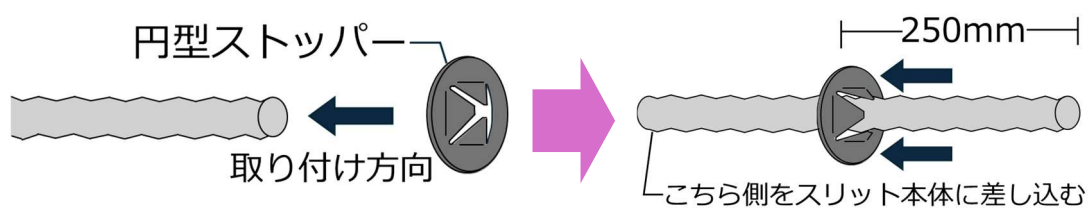


- ④捨てセパレーターの位置に合わせ、スリットに穴を開け、ストッパーを取り付けた鉄筋に差し込む。※鉄筋はセパレーターの上に乗せる。

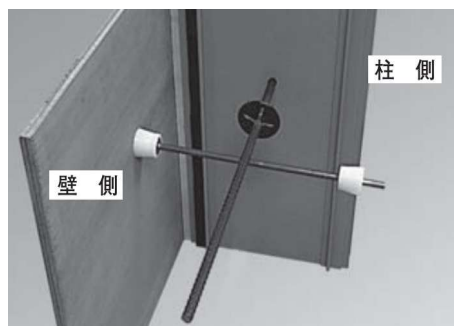


鉄筋を差し込む穴は、高さが2025mmの場合、13mmφで下から200mmに1箇所、そこから400mm以内のピッチで4箇所に開ける。



ストッパーとスリット本体は隙間のないように取り付ける。

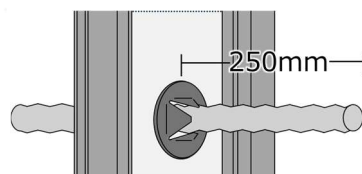

- ⑤クリップで鉄筋とセパレーターを確実に固定する。

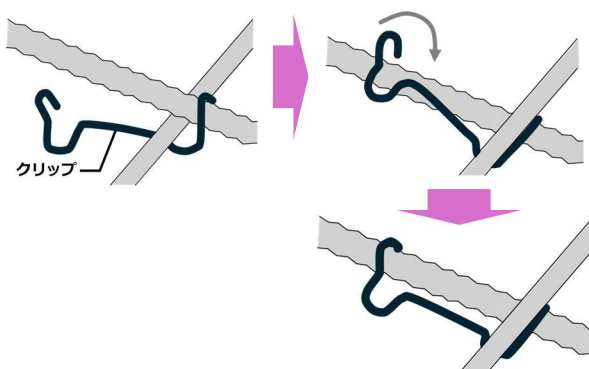


- ⑥もう一方の型枠にも目地棒を取付けてスリットを型枠で挟み込み固定する。
・目地棒を取付ける釘のピッチは200mm以内厳守(端部は50mm以内)




【LMG10タイプ(MEタイプ+LMG10金具セット)】

壁側から側圧のかかる場合は、LMG10タイプ(自立補強型)での施工をお勧めします。施工手順は、製品同梱の施工手順書を参照願います。




円型ストッパーをスリットの両側に取り付ける。

水平スリット GAタイプ

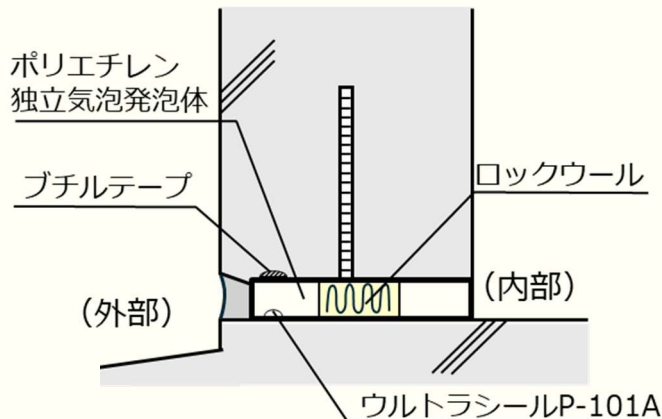

品番	GA	GA-B	GA-B(両側)
仕様	耐火	耐火・防水(7°φ3×15)付	耐火・防水(7°φ3×15)付
厚み	25、30、35、40、50mm		
耐火性能	2時間耐火		
幅	100～250mm (幅は250mm以上でも対応可能です)		
定尺	2,000mm		
オプション	ブチルテープを1×15に変更 (GA-UB)		
	ナナメカット加工		

ナナメカット加工




水平スリットの端部を、斜めにカットが可能です。

ご注文方法

GAスリットのご注文は、

スリット本体の寸法(製品幅)をご指示ください。

(例) GA-25 W-150 L-2000
 厚み 本体寸法 定尺
 製品幅

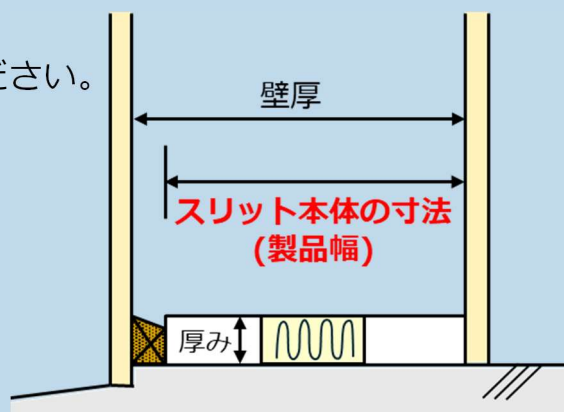

副資材

鉄筋養生材

【鉄筋養生力バー】



ポリエチレン独立気泡発泡体

単位：mm

	内径	外径	定尺
D10用	13	33	2,000
D13・D16用	16	36	2,000

鉄筋によるスリット材破損の恐れを軽減します。
現場にて適当な長さにカットしてご使用してください。

【振れ止めCP】



ポリプロピレン（PP樹脂）

D10用 L-335

鉄筋によるスリット材破損の恐れを軽減します。
現場にて適当な長さにカットしてご使用ください。

※100本単位での販売となります。

水膨張性一液 弾性シーラント

【ウルトラシールP-101A】



湿気硬化型一液タイプです。

水分と接触することにより膨張し止水効果を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好
です。

※6本単位での販売となります。

ZOOM・LHタイプ試験データ

完全スリットの性能試験

都市再生機構品質判定基準合格

1時間耐火試験(ISO 0834-1)



発行番号: 第06A2702号
発行日: 平成19年 6月28日

品質性能試験報告書

依頼者 株式会社 ロンビックジャパン
代表取締役 松田 民代様
東京都中野区本町5-6-11 Kビル3F

試験名称 スリット材の性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

財団法人 建材試験センター
中央試験所長 勝 中 伸一
埼玉県草加市南の5丁目

(財)建材試験センター 中央試験所にて実施

試験内容(1)圧縮性試験

(2)セメントペースト浸透性試験

(3)耐火性能試験

(4)層間変形・水密性試験

〈試験結果のまとめと品質判定基準〉


試験項目	試験結果		品質判定基準
圧縮性試験	変形可能幅	水平スリット	25.0mm
		鉛直スリット	24.3mm
	変形復帰性	水平スリット	試験前の厚さ平均31.1mm 復帰厚さ:平均29.1mm
		鉛直スリット	試験前の厚さ平均30.1mm 復帰厚さ:平均30.1mm
セメントペースト浸透性試験	鉛直スリット及び水平スリットともにセメントペーストを吸収しなかった		スリット材はセメントペーストを吸収しないこと
耐火性能試験	試験中非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出及び非加熱面で10秒を超えて継続する発炎は認められなかった。また、試験中火炎が通る亀裂等の損傷は生じなかった		非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと 火炎が通る亀裂等の損傷を生じないこと
	裏面最高温度	To(初期温度)は水平スリット14℃、鉛直スリット15℃であったスリット部及び一般部の裏面温度において、裏面最高温度(水平スリット:194℃、鉛直スリット:195℃)を超えなかった	加熱中の裏面最高温度Tmが次式に適合すること $T_m \leq 180 + T_o$
	裏面平均温度	To(初期温度)は水平スリット14℃、鉛直スリット15℃であったスリット部及び一般部の裏面温度において、裏面平均温度(水平スリット:154℃、鉛直スリット:155℃)を超えなかった	加熱中の裏面平均温度Taが次式に適合すること $T_a \leq 140 + T_o$
	層間変形	層間変形角1/800rad、1/200rad及び1/100radの各層間変形試験においてスリット材の破断、ずれ等の損傷は認められなかった	層間変形角1/800rad、1/200radの各層間変形試験において、スリット材に破断・ずれ等の損傷がないこと
層間変形・水密性試験	水密性	初期性能、層間変形角1/800rad履歴後及び層間変形角1/200rad履歴後の水密性試験において室内側への漏水は認められなかった	初期性能の水密性試験において、スリット部から室内側へ漏水がないこと

※上記の結果は


垂直スリットが「ZOOM-25R W120」(厚み25mm、壁厚120mm)

水平スリットが「LH-25RK W100」(厚み25mm、壁厚120mm(巾100mm))

の試験体で性能試験を行った結果です。

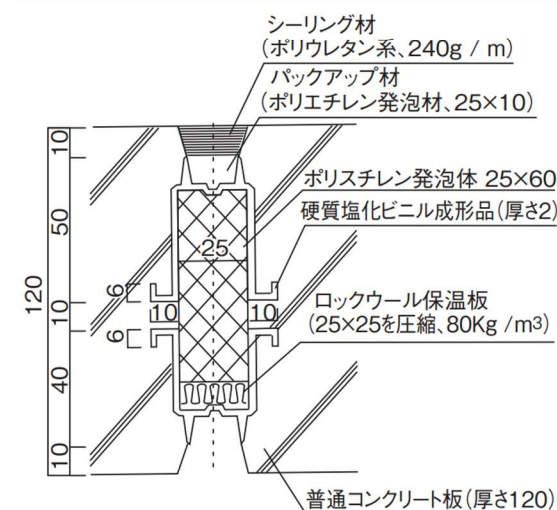

〈A部詳細図 (鉛直スリット)〉

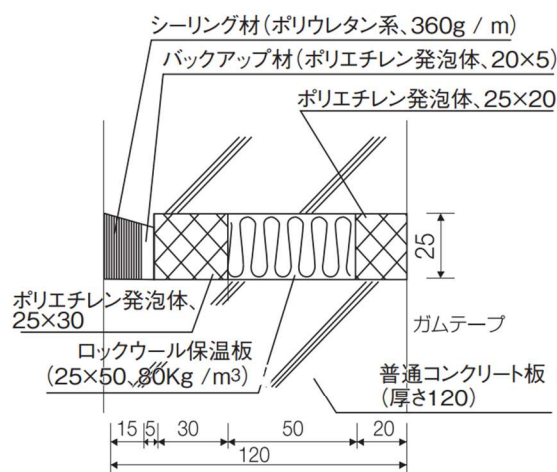


〈B部詳細図 (水平スリット)〉

ZOOM・LHタイプ試験データ

完全スリットの性能試験

2時間耐火試験(ISO 0834-1)・遮音性能(Dr-55(特級))

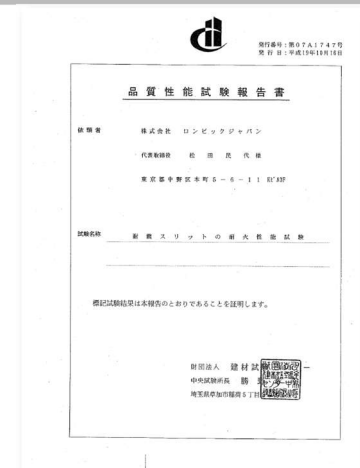

(財)建材試験センター 中央試験所にて実施

試験項目：2時間標準加熱

建築物の部分：外壁

※上記の結果は、垂直スリットが「ZOOM-35R W-150」(厚み35mm、壁厚150mm)、水平スリットが「LH-35RK W130」(厚み35mm、壁厚150mm 〈巾130mm〉)の試験体で性能試験を行った結果です。

■試験方法

無垢のコンクリート板と

スリットを垂直、水平に入れたコンクリート板との比較をします。

試験は、JIS A 1416“実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法”に基づく音響透過損失試験を行い、Dr等級線の値を取り、基準に相当させます。

〈遮音試験結果〉

	コンクリート板のみ	ロンビックZOOスリット
壁 厚	適用等級	適用等級
180mm	Dr-55(特級)	Dr-55(特級)

〈日本建築学会適用等級について〉

適用等級	遮音等級	遮音性能の水準	性能の水準の説明
特級(特別仕様)	Dr-65	遮音性能上、特に優れている	特別に高い性能が要求される場合の性能水準
1級(推奨)	Dr-60	遮音性能上、優れている	日本建築学会が推奨する好ましい性能水準
2級(標準)	Dr-45	遮音性能上、標準的である	一般的な性能水準
3級(許容)	Dr-40	遮音性能上、やや劣る	特別に高い性能が要求されない場合の性能水準

※上記の結果は、垂直スリットが「ZOO-25R W-180」(厚み25mm、壁厚180mm)、水平スリットが「LH-25RK W160」(厚み25mm、壁厚180mm 〈巾160mm〉)の試験体で性能試験を行った結果です。

ME・GAタイプ試験データ



完全スリットの性能試験

2時間耐火試験(ISO 0834-1)



■試験内容

ISO 0834-1(耐火試験-建築構造部材)に規定された加熱曲線に従って2時間の加熱試験を実施しました。

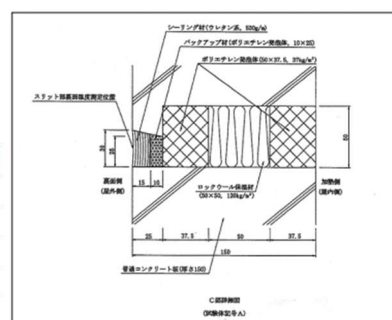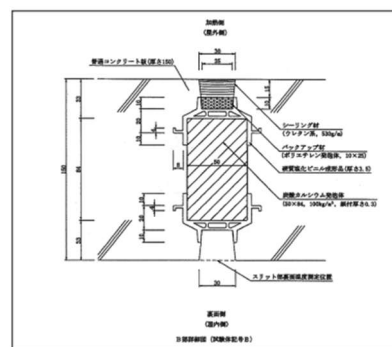

発行番号：第10A4306号

5. ま と め
試験結果のまとめを表-4に示す。

表-4 試験結果のまとめ

試験項目	試験体記号A (垂直スリット)		試験体記号B (水平スリット)	
	平均117℃ (1.6℃) 差	最高126℃ (1.9℃) 差	平均106℃ (1.5℃) 差	最高106℃ (1.9℃) 差
遮断性能				
遮断性能	平均121℃ (1.6℃) 差	最高121℃ (1.9℃) 差	平均99℃ (1.5℃) 差	最高101℃ (1.9℃) 差
遮断性能	加熱中及び加熱終了後において、垂直スリット及び水平スリット共に遮断性能(非加熱部)での火炎及び亀裂等が露出する期間は認められなかった。			

(注) 表中の() 内の数値は、ISO 834-1に規定されている加熱曲線から算出した数値である。
(非加熱部の温度上昇：平均温度140℃、最高温度180℃)
数値は参考値である。

6. 試験の期間、担当者及び場所
期 間 平成23年 4月21日
担 当 者 防 火 グ ル ー プ
統括リーダー 西 本 俊 郎
試験責任者 志 村 孝 一
試験実施者 赤 石 真 樹
調 査 員 関 口 利 行
場 所 中 央 試 験 所
以下余白

●品質性能試験報告書

厚さ	発行番号
25	第08A0673号
30	第08A3769号
35	第07A2638号
40	第10A4305号
50	第10A4306号

財団法人 建材試験センター中央試験場にて実施

垂直スリットの発注方法（ZOOMタイプ）

スリットの厚み	25mm、30mm、35mm
仕様の選択	耐火…………… ZOOM-R 耐火・防水(フッ素3mm) …… ZOOM-RB 耐火・防水(フッ素1mm) …… ZOOM-RUB
壁厚	必ず、増し打ち込みの 壁厚 を記入してください。
本体の長さ(定尺)	L-2,000 L-2,250mmです。本数をご記入ください。
目地棒サイズ(現場調達)	ZOOM-25R …… 木製目地棒 20×20×15 両コロビ ZOOM-30・35R…………… 木製目地棒 25×20×20 両コロビ
耐火時間	ZOOM-25R …… 1時間耐火(ISO 0834-1) ZOOM-30・35R…………… 2時間耐火(ISO 0834-1)
耐火の必要性	耐火材が標準装備となっております。
防水の必要性(オプション)	二次防水を必要とされる場合にご記入ください。 止水ゴムを外壁側の両サイドにセットして出荷します。 B…ブチル厚み3mm×幅15mm UB…ブチル厚み1mm×幅15mm
鉄筋穴加工(オプション)	穴径D10、13用、ピッチ400、300、200をご記入ください。
補強金具・台座	ISC金具、T金具…………… L-2,000で4ヶ以上 L-2,250で5ヶ以上目安 C金具、CL金具 …… L-2,000で6ヶ以上 L-2,250で7ヶ以上目安 #50台座…………… 対応壁厚はP.4をご参照ください。 B金具 …… L-2,000で6ヶ以上 L-2,250で7ヶ以上目安

水平スリットの発注方法(LHタイプ)

スリットの厚み	25mm、30mm、35mm
仕様の選択	非耐火品…………… LH 耐火品…………… LH RK
製品幅	必ず、 本体寸法(製品幅) をご記入ください。(製品幅)=(壁厚)-(目地棒の深さ)
本体の長さ(定尺)	L-2,000です。本数をご記入ください。
耐火時間	LH25RK…………… 1時間耐火(ISO 0834-1) LH30・35RK…………… 2時間耐火(ISO 0834-1)
防水の必要性(オプション)	止水ゴムを外壁上部側にセットして出荷します。 下端の防水材はウルトラシールP-101Aをご使用ください。
鉄筋養生カバー	穴径D10もしくはD13・16兼用をご指示ください。

* 受注生産の為、キャンセル・返品はお受けできません。

一部の商品に塩化ビニル樹脂を使用していますので、高温な場所は避ける等、現場内の保管には十分に注意してください。

(株)ロンビックジャパン行 ZOOM・LHスリット発注指示書

TEL 03-5332-6791 FAX 03-5386-1610

ゼネコン様名：		ご担当者：		様
現 場 名：		T E L：		
現 場 住 所：		携 帯 電 話：		
納 期： 年 月 日				
お取扱い代理店		担 当 者		

- ・時間指定は出来ませんので予めご了承下さい。
- ・交通事情、天候等によりご希望の納期期日に添えない場合もありますのでご了承ください。

垂直スリット ZOOMタイプ ※必要事項に○またはサイズ・数量を記入してください。

品名	厚み	耐火	防水(ブチル幅15mm)		鉄筋穴加工		壁厚	定尺		#50台座	数量
			厚み3mm	厚み1mm	径	ピッチ					
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本
ZOOM-		R	B	UB	T(D 用)		W-	L-2,000	L-2,250		本

補強金具 ※壁厚が厚いとき、腰壁等の場合は、補強金具のご使用をお勧めします。

種類	ISC金具	T金具	C金具	CL金具	B金具
数量	ケ	ケ	ケ	ケ	ケ

水平スリット LHタイプ ※必要事項に○またはサイズ・数量を記入してください。

品名	厚み	耐火	防水(ブチル幅15mm)			本体寸法 (製品幅)	定尺	ナナメカット	数量
			厚み3mm	厚み1mm	上下付				
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本
LH-		RK	B	UB		W-	L-2,000		本

水平スリット用打ち継ぎ材・副資材

段差打継材	目地棒	定尺	数量	副資材	種類	注文単位	数量
ダンサーZ	現場調達	L-2,000	本	鉄筋養生力バー	D10 L-2,000	1本単位	本
ダンサーZ	発泡目地棒セット		本		D13・16用 L-2,000	1本単位	本
目地棒付	25×20×20 片テーパー			振れ止めCP	D10 L-335	100本単位	本
				水膨張性一液 弾性シーラント	ウルトラシールP-101A	6本単位	本

垂直スリットの発注方法（MEタイプ）

スリットの厚み	25mm、30mm、35mm、40mm、50mm
仕様の選択	耐火…………… ME 耐火・防水(ブチル3mm)…………… ME-B 耐火・防水(ブチル1mm)…………… ME-UB
壁厚	必ず、増し打ち込みの 壁厚 を記入してください。
本体の長さ(定尺)	L-2,025 L-2,300mmです。本数をご記入ください。
目地棒サイズ(現場調達)	ME-25・30・35…………… 木製目地棒 25×20×20 両コロビ ME-40・50…………… 木製目地棒 30×25×25 両コロビ
耐火時間	2時間耐火(ISO 0834-1)
防水の必要性(オプション)	二次防水を必要とされる場合にご記入ください。 止水ゴムを外壁側の両サイドにセットして出荷します。 B…ブチル厚み3mm×幅15mm UB…ブチル厚み1mm×幅15mm
鉄筋穴加工(オプション)	穴径D10、13用、ピッチ400、300、200をご記入ください。
補強金具	ISC金具…………… L-2,025で4ケ以上 L-2,300で5ケ以上目安 C金具、CL金具 …… L-2,025で6ケ以上 L-2,300で7ケ以上目安 LMG金具…………… P.12～P.14をご参照ください。 # 50台座…………… 対応壁厚はP.4をご参照ください。 B金具 …… L-2,000で6ケ以上 L-2,250で7ケ以上目安

水平スリットの発注方法(GAタイプ)

スリットの厚み	25mm、30mm、35mm、40mm、50mm
仕様の選択	耐火…………… GA
製品幅	必ず、 本体寸法(製品幅) をご記入ください。(製品幅)=(壁厚)-(目地棒の深さ)
本体の長さ(定尺)	L-2,000です。本数をご記入ください。
耐火時間	2時間耐火 (ISO 0834-1)
防水の必要性(オプション)	止水ゴムを外壁上部側にセットして出荷します。 下端の防水材はウルトラシールP-101Aをご使用ください。
鉄筋養生カバー	穴径D10もしくはD13・16兼用をご記入ください。

* 受注生産の為、キャンセル・返品はお受けできません。

* 副資材をご注文の場合は、ZOOM・LH発注指示書の該当箇所をご利用ください。

一部の商品に塩化ビニル樹脂を使用していますので、高温な場所は避ける等、現場内の保管には十分に注意してください。

(株)ロンビックジャパン行 ME・GAスリット発注指示書(兼 納品書)
TEL 03-5332-6791 FAX 03-5386-1610

ゼネコン様名：	ご担当者：様
現 場 名：	T E L：
現 場 住 所：	携 帯 電 話：
納 期： 年 月 日	
お取扱い代理店	担 当 者

- ・ 時間指定は出来ませんので予めご了承下さい。
 ・ 交通事情、天候等によりご希望の納期期日に添えない場合もありますのでご了承ください。


垂直スリット MEタイプ ※必要事項に○またはサイズ・数量を記入してください。

品名	厚み	オプション必要時○印		壁厚	数量		#50台座	備考欄	目地サイズ	検品幅
		止水	鉄筋穴		L-2,025	L-2,300				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本			■ME-25・30・35 25×20×20 ■ME-40・50 30×25×25	
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				
ME	25・30・35・40・50	厚1・厚3			本	本				

取付金具	サイズ	数量	取付金具	サイズ	数量
LMG5金具	L-2,025用	セット	LMG5金具	L-2,300用	セット
LMG10金具	L-2,025用	セット	LMG10金具	L-2,300用	セット

水平スリット GAタイプ ※必要事項に○またはサイズ・数量を記入してください。

品名	厚み	止水 幅15mm		壁厚	製品幅	定尺	ナナメカット	備考欄
		厚1mm	厚3mm					
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		
GA	25・30・35・40・50	上 or 上下	上 or 上下			L-2,000		

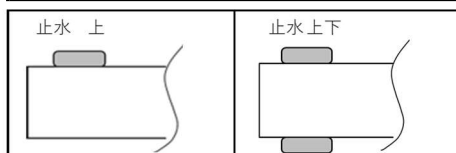


※副資材・その他金具をご使用の場合、
 ZOOM・LHスリット発注指示書のご使用をお願いいたします。

備考	手配No.	確 印	
----	-------	--------	--

S造(鉄骨造)向けの製品もございます。

層間ふさはソークンパック®で詰めるだけの簡単施工！

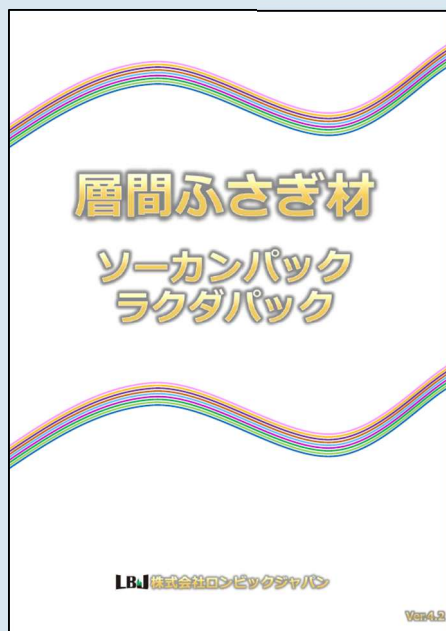

ソークンパック®の
製品ページはこちら



- 2021年10月28日に公表された、一般社団法人 建築性能基準推進協会が定めた「層間ふさぎの試験方法」に合格。
- 販売開始以降20年超の定番商品。
- アルミガラスクロステープ付ソークンパックなので強粘着で溶接火花に強い。
- 経験のない人でも簡単・きれいに施工できます。
- 乾式なのでその他工事と並行して施工可能。

お気軽にお問合せください。



株式会社 ロンビックジャパン SS営業部

本社：〒164-0011 東京都中野区中央1-13-8 大橋セントラルビル7F

TEL：03-5332-6791 (代) FAX：03-5386-1610

Mail：lonbic@lonbic.co.jp (問合せ専用アドレス) URL：https://www.lonbic.co.jp/

